

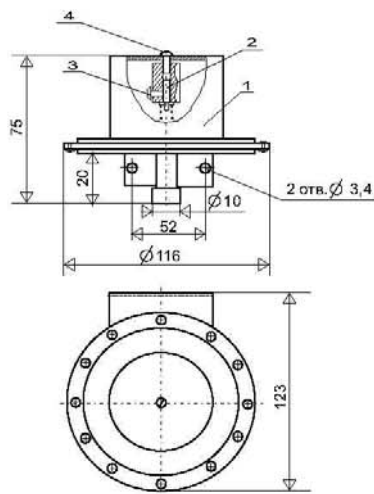


Рис.1 – Общий вид датчика ДДМ-1.1Ш

Таблица 1.

Тип датчика	Диапазон изм. давл. КПа±1%	Контр. Средства	Контакт. элемент	Пружина	Диапазон давл. измер. пруж. (КПа)	Примечание
ДДМ-1.1ш	0,2...1	природный газ	микроп. МИ-3ВУ2	№1	0,2...0,4	Уст. на датчике
				№2	0,3...1	ЗИП

Таблица 2.

Наименование драгоценного металла	Тип датчика	Куда входит	Масса, г.	Масса, г. на изделие
Золото	ДДМ -1.1ш	Геркон МК10-3	0,0003043	0,0003043

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕМБРАННЫЙ ДДМ -1.1Ш

**ПАСПОРТ
АСГ 162.00.000 ПС**

Сертификат соответствия

SSAQ.004.1.3.00368

1. ВВЕДЕНИЕ.

Настоящий паспорт (ПС), объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики датчика давления ДДМ-1.1Ш.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Датчик давления ДДМ-1.1Ш (в дальнейшем датчик), предназначен для контроля давления природного газа.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

3.1. Условия эксплуатации.

- температура окружающей среды: минус 10+65° С;
- относительная влажность воздуха (при температуре +35° С) - 30...80%;
- атмосферное давление - 86...107 кПа.

3.2. Коммутируемое датчиком напряжение.

- не более 250В при токе не более 2 А.

3.3. Время срабатывания, не более 1 сек.

3.4. Средняя наработка на отказ, не менее 10 000 ч.

3.5. Технические характеристики датчика приведены в Таблице 1.

3.6. Сведения о содержании драгоценных металлов приведены в Таблице 2.

3.7. Общий вид и габаритные размеры датчика приведены на Рис.1.

3.8. Масса датчика - 0,360 кг.

4. УСТРОЙСТВО ДАТЧИКА.

4.1. Датчик состоит из двух полукорпусов, между которыми размещена мембрана с жестким диском. Нижняя (рабочая) полость датчика с помощью ниппеля соединяется с газовой магистралью. На стойке верхнего полукорпуса крепится переключающее устройство (микропереключатель). Стойка вместе с установленными на ней деталями закрывается защитным кожухом.

4.2. Изменение давление газа в сети передается в подмембранную полость датчика. При достижении контрольной величины давления мембрана с жестким диском воздействует на толкатель микропереключателя, вследствие чего замыкается контакт и появляется выходной сигнал.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки датчика ДДМ-1.1Ш входят:

- Датчик ДДМ-1.1Ш - 1 шт.
- паспорт АСГ 162.00.000 ПС - 1 шт.
- сменная пружина - 1 шт.

6. ПОДГОТОВКА ДАТЧИКА К РАБОТЕ.

6.1. Датчик устанавливается в любом, удобном для монтажа и обслуживания месте ниппелем вниз, и крепят с помощью винтов через отверстия в кронштейне.

6.2. Снять защитный кожух поз.1(см.Рис.1). Подсоединить к ниппелю датчика через рукав с внутренним диаметром 8мм (ГОСТ 10362-76) источник давления газа. Подсоединить датчик к электронной системе обработки сигнала проводом с сечением жилы не менее 0,2 мм. Регулирующим винтом поз.2 установить порог срабатывания датчика, зафиксировав его положение стопорным винтом поз. 3. Контроль величины необходимого давления произвести по манометру, находящемуся на трубопроводе, где расположен датчик.

6.3. Надеть защитный кожух и зафиксировать его положения винтом поз.4. Для уменьшения инерционности срабатывания желательно, чтобы трубка, соединяющая датчик с газовой системой, была как можно короче. Место соединения должно быть герметичным.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1. Внешний профилактический осмотр датчиков проводится не реже одного раза в две недели. При этом обращается внимание на:

- надежность присоединения проводов к клеммам, состояние соединительной трубы;
- герметичность кожуха, в месте соединения двух полукорпусов и мембраны. Герметичность проверяется мыльным раствором. В случае обнаружения утечки газа (увеличение мыльных пузырьков) необходимо неисправный датчик заменить исправным.

7.2. Полная ревизия состояния датчика проводится в период летней остановки отопительной системы. При этом датчик разбирается полностью, осматривается мембрана, внутренние полости датчика, оценивается состояние пружины и регулировочного винта.

Примечание. Датчик настроен на нижний предел срабатывания. Верхний предел срабатывания обеспечивается сменной пружиной. Диапазоны давлений для основной (№1) и сменной (№2) пружин даны в Таблице 1.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев с даты продажи.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Датчик реле давления мембранный ДДМ -1.1Ш ТУ4218-004-33249750-96 заводской № _____ соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска "___" _____ 200 г.

Штамп ОТК