



Схема электрическая подключения датчика-штуцера уровня РИС 101

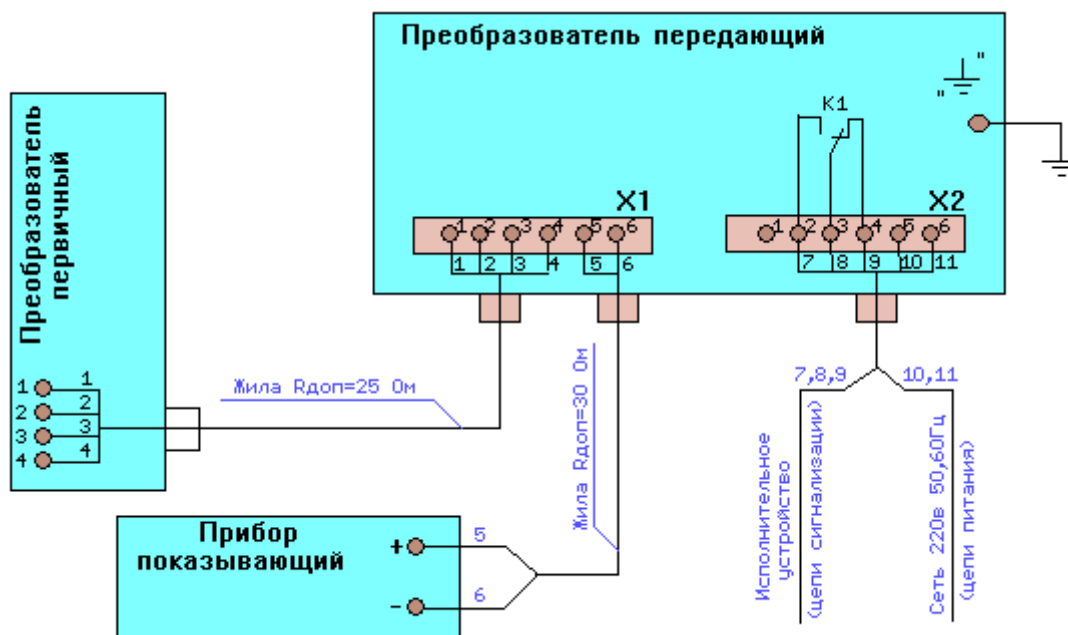

Цепи подключения выполнить проводом или кабелем сечением жилы не более 1,5 мм².

Схема электрическая подключения датчика-штуцера уровня РИС 101-И

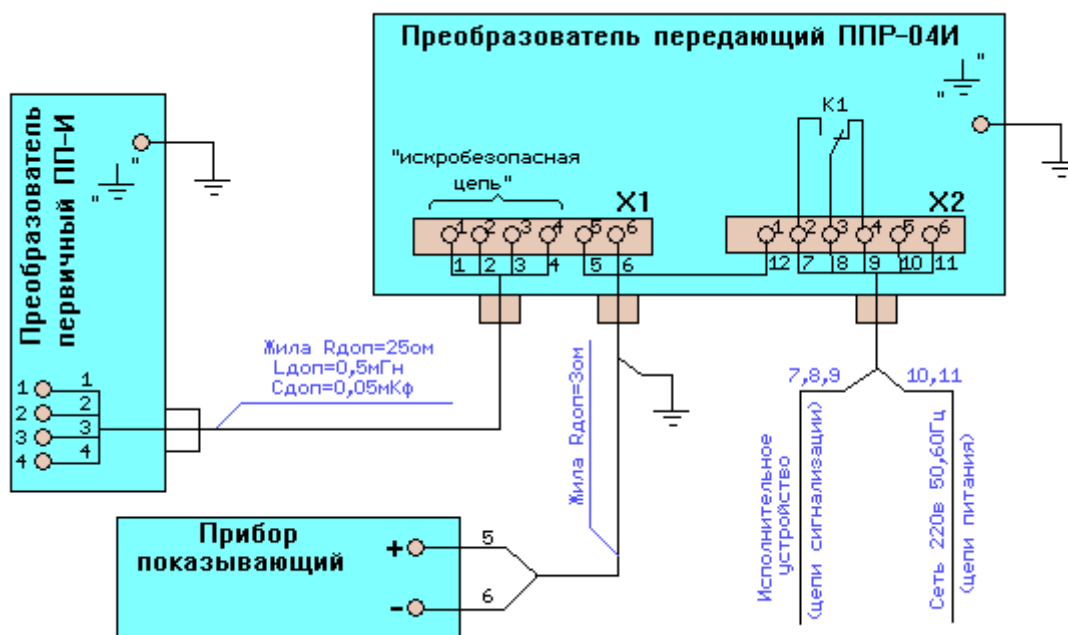

Цепи подключения выполнить проводом или кабелем сечением жилы не более 1,5 мм².

Схема электрическая подключения датчика-штуцера уровня РИС 101-065

